

INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

SHUT OFF POWER TO SERVICE LEADS (120V) BEFORE
PROCEEDING WITH CONNECTIONS

CONNECTIONS

Connect black wire (live) to colored wire, white (neutral) to white and bare copper (ground) to bare copper wire from fixture. The use of a wire clip (not included) is recommended. Installation must be in conformance with the electrical code of your region.

INSTALLATION

1. Remove trim.
Push and hold fixture into installation hole.
 2. Tighten the 2 screws until fixture sits firmly in place.
 3. Install bulb, bulb cap and trim.
- * For insulated ceilings, **BAZZ** insulated box **BT1200** is required.

Recommendation

For pre-drywall construction, **BAZZ** plaster frame **PF1101** is recommended.

Recommandation

Pour l'installation dans une nouvelle construction, la plaque de montage **PF1101** de **BAZZ** est recommandée.

⚠ ATTENTION





COUPEZ L'ALIMENTATION AUX FILS DU SECTEUR (120V)
AVANT D'EFFECTUER LES CONNEXIONS

BRANCHEMENTS

Connectez le fil noir (charge) au fil de couleur, le fil blanc (neutre) au fil blanc et le fil de cuivre (mise à terre) au fil de cuivre de l'appareil. L'usage d'un serre-fil (non-inclus) est recommandé. Conformez-vous aux normes du code de l'électricité en vigueur dans votre région.

INSTALLATION

1. Retirez la garniture.
Poussez et retenez l'appareil dans le trou d'installation.
 2. Serrez les 2 vis jusqu'à ce que l'appareil tienne bien en place.
 3. Remplacez l'ampoule, le couvre ampoule et la garniture.
- * L'installation dans un plafond isolé requiert la boîte d'isolation **BT1200** de **BAZZ**.

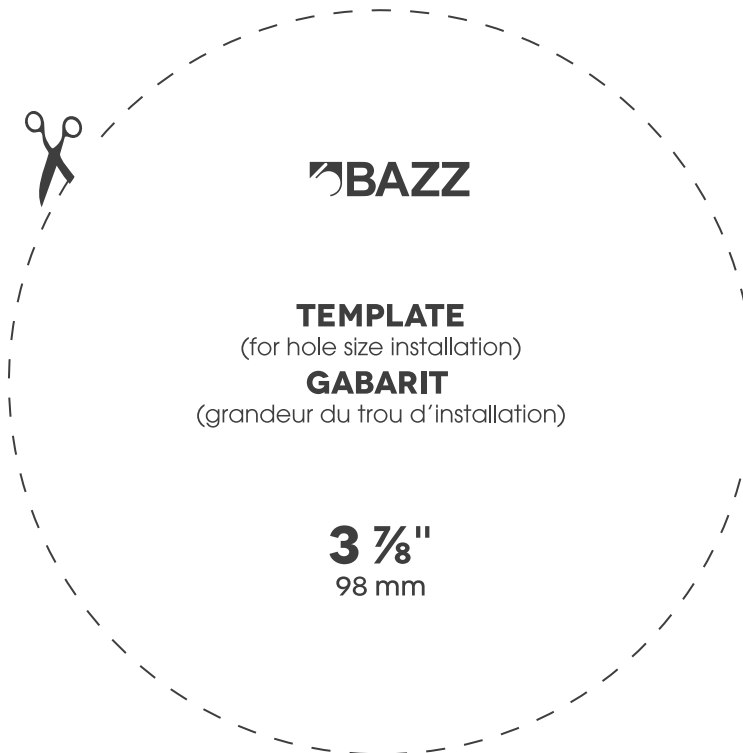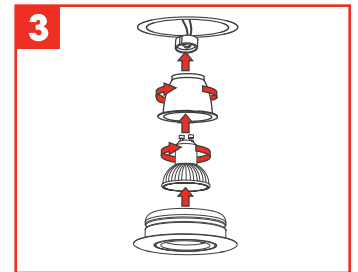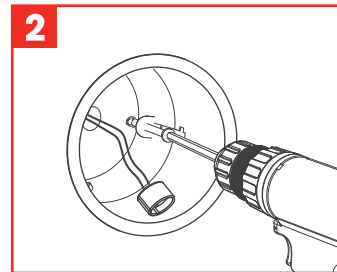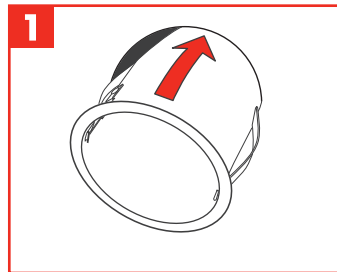

REQUIRED BULB (NOT INCLUDED)	AMPOULE REQUISE (NON INCLUSE)
GU10 50W Max.	
*Insulated ceiling Plafond isolé GU10 35W Max.	