

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCE

CAUTION / AVERTISSEMENT:


Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.
 RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

GENERAL / GÉNÉRAL:

This product **MUST** be installed in accordance with the applicable installation code by a qualified person familiar with the construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is requiring for safety.
 Ce produit **DOIT** être installé conformément au code d'installation applicable par une qualifié personne familière avec le. La construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.

INTENDED APPLICATION / APPLICATION PRÉVUE:

Input Voltage: 120-347V, Operating Temp: -40°C to 55°C CHECK THE PRODUCT LABEL RATINGS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATIONS.
 Tensions D'entrée: 120-347V, Température de fonctionnement : -40°C à 55°C VÉRIFIER LES ÉVALUATIONS DE L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT AVANT DE TENTER DES INSTALLATIONS.

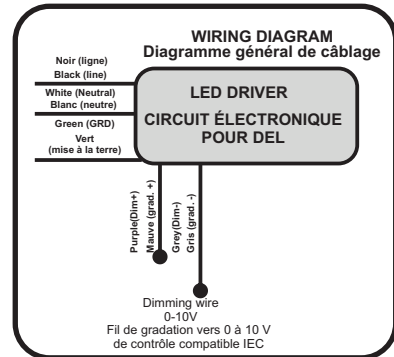

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK
ATTENTION RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

• DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLING OR SERVICING.
 • ALL ELECTRICAL WORK SHOULD BE COMPLETED BY QUALIFIED PERSONNEL AND MEET NATIONAL (NEC), REGIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.
 • COUPER LE COURANT AVANT L'ISOLATION OU L'ENTRETIEN.
 • TOUT LE TRAVAIL ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET RÉPONDRE AUX CODES D'ÉLECTRICITÉ RÉGIONAUX ET LOCAUX (NEC).

Tool Required / Outil requis:

- Philips Screw Driver / Tournevis Philips
- Wire Cutters / Pincettes coupantes
- Pliers / Pincettes


Included Parts:

- 2pcs Chain (1 meter) / 2 Chaîne (1 mètre)
- 4pcs V-Hook / 4 crochets en V

- Wrench / Clé
- Flat-head Screw Driver / Tournevis à tête plate
- Wiring Supplies / Fournitures de câblage


SUSPENSION MOUNT / MONTAGE DE SUSPENSION

1. Mount chains to ceiling anchor; mount V-hooks to the chains
 1. Montez les chaînes sur l'ancrage au plafond ; monter des crochets en V sur les chaînes

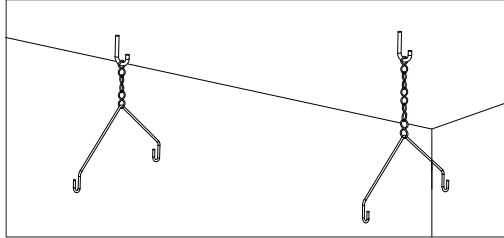


3. With power turned off, follow the wiring diagram to make connections.
 3. L'alimentation étant coupée, suivez le schéma de câblage pour effectuer les connexions.

2. Mount V-hooks to the fixture
 2. Montez les crochets en V sur le luminaire

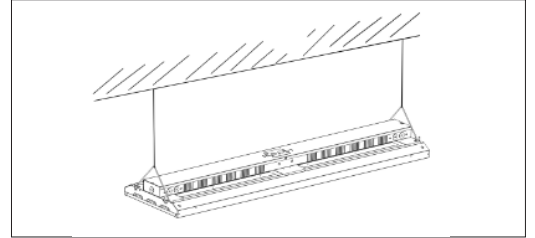

SURFACE MOUNT (Optional) / MONTAGE EN SURFACE (Optionnel)

1. Secure the pendant hanger on the mounting surface.
 1. Fixez le support de suspension sur la surface de montage.

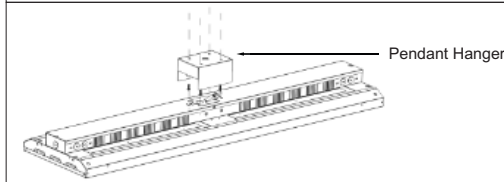

Note: Only use screws with size bigger than or equal to M6 or 1/4"; EEL will not be liable for falling fixtures if fail to comply.

3. Secure the fixture on pendant hanger.
 3. Fixez le luminaire sur le support suspendu.

