

IMPORTANT: Read the instruction carefully before installation

Must be wired in accordance with the national Electrical code.

Risk of fire or electric shock, Electrical connections must be made by a qualified electrician. If you are not qualified with electrical systems, do not attempt installation. Properly ground electrical enclosure according to your National electric code of the country where the LED was installed.

Before and during installation, electrical power must be turn OFF at circuit breaker panel.

Take care not to pinch wire during installation. This can cause electric short circuit or risk of fire due to the edge of the fixture or all sharp steel structures. be very careful during assembly or final fixing.

Do not install any fixture or LED product if it is damaged or broken in any way.

Suitable for IC installations. It can be use in wet/damp location.

Suitable temperature between -25°C to + 35°C. Outside these temperatures, LED light may be affected.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions :

1- This device may not cause harmful interference.

2- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Electrical connections must be made by a qualified electrician. If you are not qualified with electrical systems, do not attempt installation. Properly ground electrical enclosure according to your National electric code of the country where the LED was installed.

IMPORTANT: Lisez attentivement les instructions avant l'installation

Doit être câblé conformément au code électrique national.

Risque d'incendie ou de choc électrique, les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié. Si vous n'êtes pas qualifié avec les systèmes électriques, n'essayez pas de l'installer. Assurez-vous de correctement mettre à la terre le boîtier d'alimentation électrique, conformément à votre code électrique national où la DEL a été installée.

Avant et pendant l'installation, l'alimentation électrique doit être coupée sur le panneau du disjoncteur.

Veillez à ne pas pincer le fil pendant l'installation. Cela peut provoquer un court-circuit électrique ou un risque d'incendie en raison du contour du luminaire ou de toutes les structures en acier. Soyez très prudent lors du montage ou de l'installation finale.

N'installez aucun luminaire au DEL s'il est endommagé et/ou cassé.

Convient aux installations IC. Il peut être utilisé dans des endroits humides.

Température appropriée entre -25°C to + 35°C. En dehors de ces températures, la lumière DEL peut être affectée.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

1- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

2- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié. Si vous n'êtes pas qualifié avec les systèmes électriques, n'essayez pas de l'installer. Assurez-vous de correctement mettre à la terre le boîtier d'alimentation électrique, conformément à votre code électrique national où la DEL a été installée.

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS:

• Saw, measuring tape, electrical wiring (use type and gauge suitable for application to connect the downlights), plier, screw driver, wire cutter.


• Scie, ruban à mesurer, câblage électrique (utiliser le type et la jauge appropriés pour une application pour des plafonniers encastrés), pince, tournevis, coupe-fil

THIS FIXTURE INCLUDES / CET APPAREIL INCLUS:


One LED downlight and one driver box (Fig1-2)

Un plafonnier DEL et un boîtier électrique (Fig 1-2)


5CCT Adjustable / 5CCT ajustable
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K

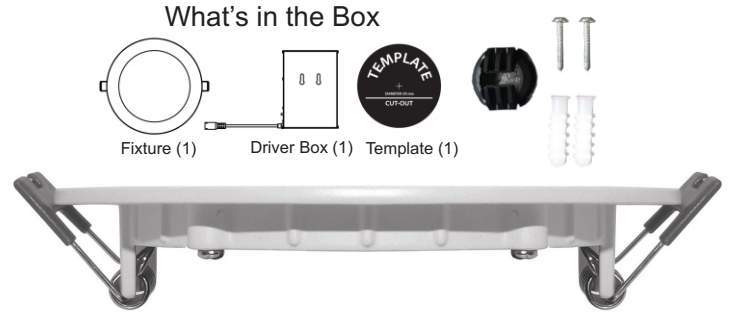


Model / Modèle	Input Voltage / Voltage (V)	Input Frequency / Fréquence (Hz)	Input Watts / Watt (W)	Operating Temp. /Température de fonctionnement	Dimmable	Cut out / Découpe
UTP-R4283	120	50/60	10	-20°C to 40°C	Triac Only	110mm / 4 3/8"
UTP-R4486	120/347	50/60	12	-25°C to 35°C	0-10V: 120-347Vac	110mm / 4 3/8"
UTP-R6483 / UTP-R6586	120/347	50/60	15	-25°C to 35°C	0-10V: 120-347Vac Triac: 120Vac Only	161mm / 6 3/8"
UTP-R8686	120/347	50/60	20	-25°C to 35°C	0-10V: 120-347Vac Triac: 120Vac Only	208mm / 8 1/6"

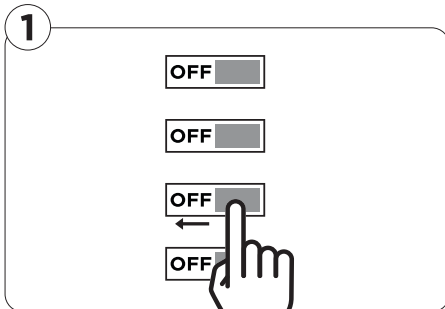


Turn off power at the source.
Coupez l'alimentation à la source.

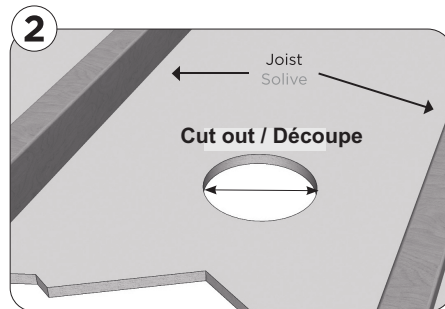

Cut the corresponding diameter hole in the ceiling (based on chart above).
Coupez le trou de diamètre correspondant dans le plafond (basé sur le graphique ci-dessus).

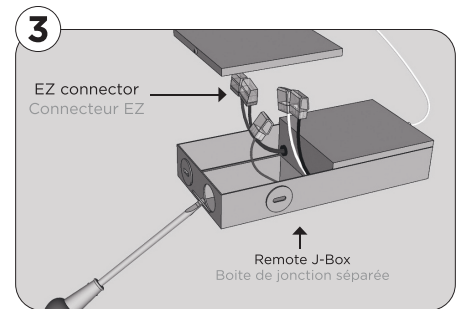

Open the junction box cover. Carefully remove the knock-out with a screw driver or punch.
Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction. Retirez délicatement la découpe avec un tournevis ou un poinçon.

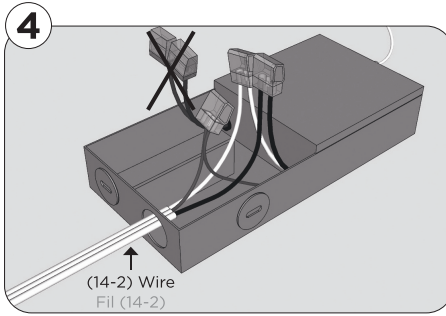

For Triac-Dimmable Models


Feed the (14-2) wire through the hole where you removed the circle.

- Connect the black line wire to the black wire.
- Connect the white neutral wire to the white wire.
- Connect the ground wire to the ground wire.
- Gray wire and purple are only used for 0-10V dimming. **Unused wires must be capped.**
- Replace the junction box cover.

Triac / Pas de gradation

Passez le fil (14-2) dans le trou où vous avez retiré le cercle.

- Connectez le fil de ligne de 120V noir au fil noir.
- Connectez le fil d'alimentation neutre blanc au fil blanc.
- Connectez le fil de mise à la terre au fil de mise à la terre.
- Le fil gris et le violet ne sont utilisés que pour la gradation 0-10V. **Les fils non utilisés doivent être coiffés.**
- Remplacez le couvercle de la boîte de jonction.

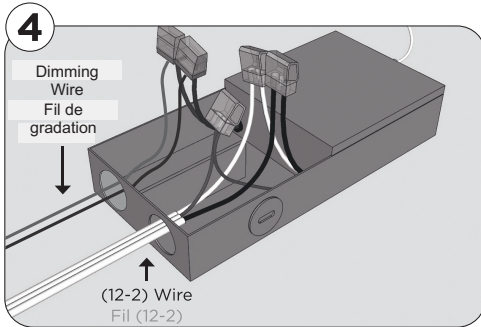

For 0-10V Dimmable Models


Feed the (12-2) wire through the hole where you removed the circle.

- Connect the black line wire to the black wire.
- Connect the white neutral wire to the white wire.
- Connect the ground wire to the ground wire.
- Connect the dim (+) wire to the purple wire
- Connect the dim (-) wire to the grey wire
- Replace the junction box cover.

0-10V


Passez le fil (14-2) dans le trou où vous avez retiré le cercle.

- Connectez le fil de ligne de 120V noir au fil noir.
- Connectez le fil d'alimentation neutre blanc au fil blanc.
- Connectez le fil de mise à la terre au fil de mise à la terre.
- Connectez le fil de gradation (+) au fil violet
- Connectez le fil de gradation (-) au fil gris
- Remplacez le couvercle de la boîte de jonction.

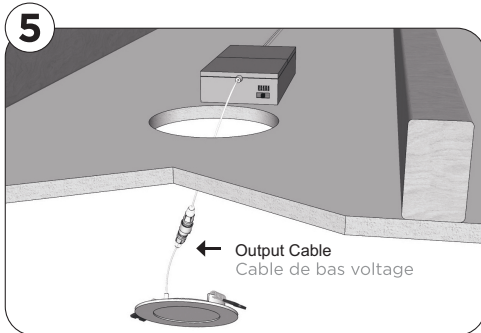


Connect the output cable to the light. Insert the junction box into the ceiling opening and secure it with a screw. Close the housing cover.

Connectez le câble de sortie à la lumière. Insérez le boîte de jonction dans l'ouverture du plafond et fixez-la avec une vis. Fermez le couvercle du boîtier.

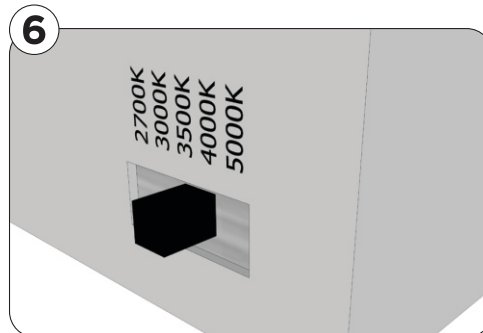


Do not forget to adjust the color temperature before finalizing the installation.

N'oubliez pas d'ajuster la température de couleur avant de finaliser l'installation.

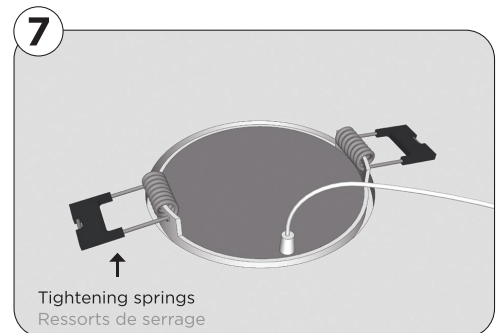

Lower the 2 tightening springs to hold the luminaire in place.

Abaissez les 2 ressorts de serrage pour maintenir le luminaire en place.

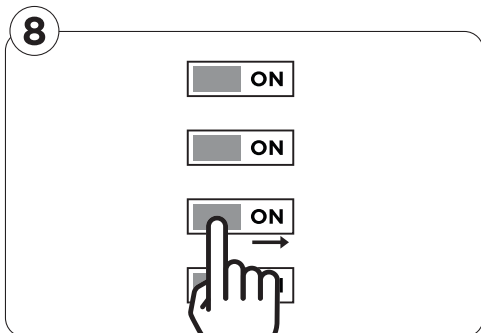

Turn on power at the source. Mettez sous tension à la source.

WIRING DIAGRAM / Schéma de câblage

Black (Line)
Noir (Ligne)

White (Neutral)
Blanc (Neutre)

Green / Yellow (GRD)
Vert / Jaune (Fil de terre)

LED DRIVER
Driver de LED

Purple (Dim+)
Mauve (Dim+)

Grey (Dim-)
Gris (Dim-)

Dimming wire (0-10V dimming only)
Fil de gradation (gradation 0-10V uniquement)